

потребителей при временном недостатке тепловой и электрической мощности или топлива на источниках энергоснабжения.

Для отработки взаимодействия между ЕДДС Нижнеилимского района, дежурно-диспетчерскими службами предприятий и аварийно-восстановительными службами ТЭЦ-16, участка РТС, ООО «ИКС», РЭС-1, предприятий ЖКХ при участии администрации города Железногорск-Илимский проводятся объектовые тренировки.

2. Взаимодействие дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на источниках и системах жизнеобеспечения населения.

2.1. При получении сообщения о возникновении технологического нарушения, приведшего к отключению или ограничению энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующего подразделения принимает меры по обеспечению безопасности на месте технологического нарушения (ограждения, освещения, охрана и др.) и действуют в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает в соответствии с утвержденным Регламентом по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего подразделения (предприятия, организации), диспетчеру ЕДДС Нижнеилимского района, диспет-

черам жилищных служб и организаций, попавших в зону технологического нарушения.

2.3. Все диспетчерские службы города информируют соответствующие диспетчерские службы теплоснабжающих, жилищных и других организаций, попавших в зону технологического нарушения, ЕДДС Нижнеилимского района и администрацию города Железногорск-Илимский о ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей.

2.4. Решения об отключении систем тепло-, электро-, и водоснабжения потребителей по кварталам принимается руководством энергоснабжающих и жилищных организаций с уведомлением, ЕДДС Нижнеилимского района, администрации города Железногорск-Илимский.


2.5. Решение о введении режима ограничения или отключении тепловой энергии для объектов жилищного фонда принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с администрацией города Железногорск-Илимский.

2.6. Оперативные службы предприятий инженерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и структур города передают оперативную информацию о работе систем обеспечения городского хозяйства в ЕДДС Нижнеилимского района, администрацию города Железногорск-Илимский в соответствии с Регламентом (Приложение 3).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестера

Приложение №2
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 11.03.2015 г. №85

Схема взаимодействия служб и организаций ЖКХ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в случаях возникновения предаварийных и аварийных ситуаций

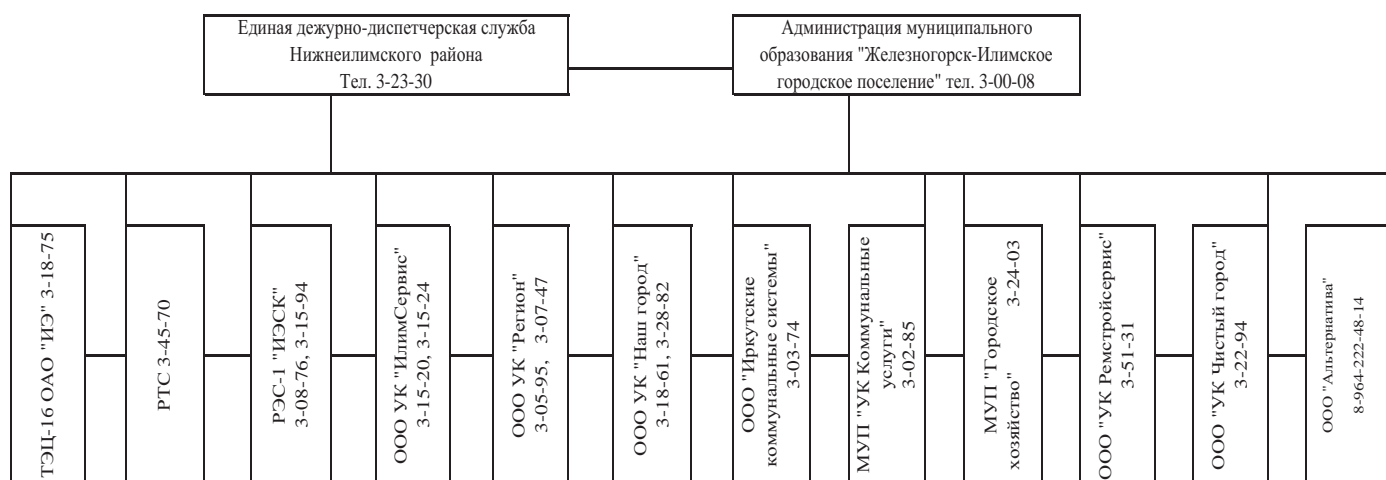

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестера

Приложение №3
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
11.03.2015 г. №85

Регламент предоставления оперативной информации от дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций инженерно-энергетического комплекса города Железногорск-Илимский

Наименование и критерии нарушения	Срок передачи информации	Кто предоставляет информацию	Кому предоставляется информация	Порядок предоставления информации
1	2	3	4	5
1. Несчастный случай на производстве				
1.1. Любой несчастный случай со смертельным или тяжелым исходом, происшедший в месте проведения аварийно восстановительных работ на головных сооружениях или инженерных сетях предприятий и организаций ИЭК	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железногорск-Илимское городское поселение»	По телефону с последующим письменным подтверждением